

cikkszám:

DZBZ_ZM
INOXDZBZ_IX

termékleírás:

Az oldalsó kampó a kábeltálca mennyezetről történő függesztésére szolgál, Ø 8 mm menetes rúddal és két ML 8 anyával.

A tálca felső oldalhuzalát a kampó horogjába kell illeszteni. A tálca rögzítéséhez a kampó kampóit a behelyezett huzal köré kell hajlítani.

A kampót mindig párban kell használni, a rácsos kábeltálcát mindkét oldalán felfüggesztve kell rögzíteni.

Maximális javasolt terhelés egy rögzítési ponton (2 db DZBZ esetén): 15 kg.



felületkezelés:

ZM - Magnelis® - horganyzott acél, magnézium- és alumínium ötvözzel, EN 10346, EN 10143, védőréteg: 18–31 µm



IX - Rozsdamentes acél AISI 304

szabványok:

ČSN EN 61537:02

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

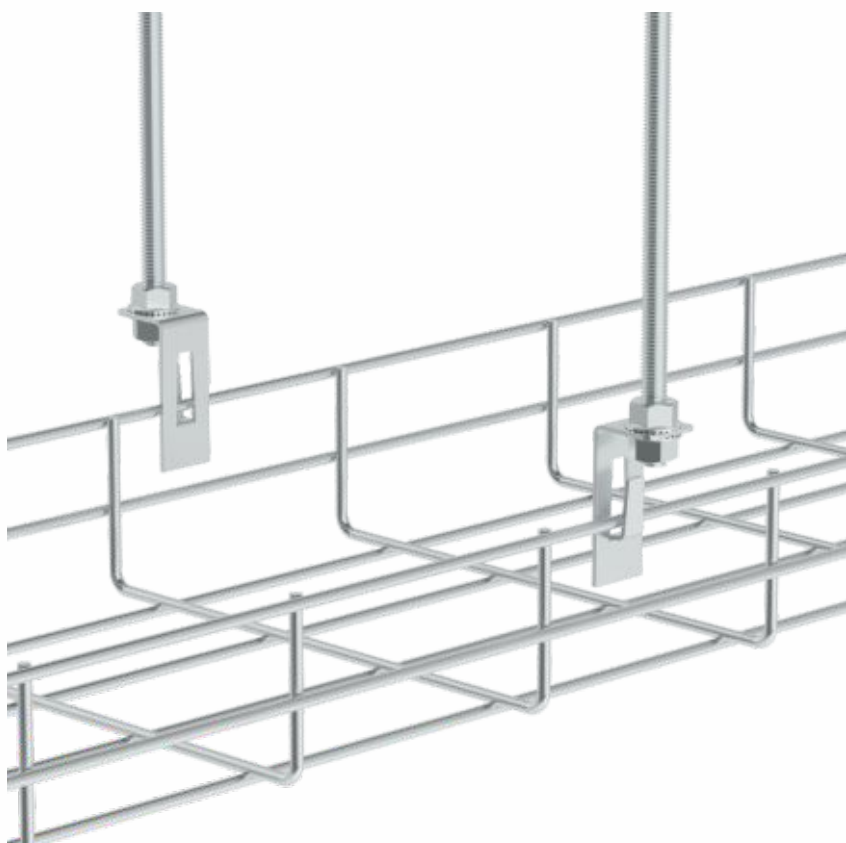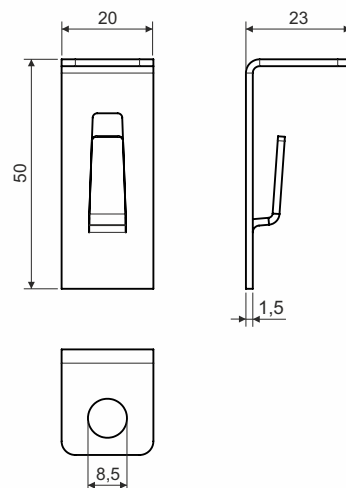

**FIGYELMEZTETÉS****Vágásveszély**

Bár a kábeltálcákat úgy gyártják, hogy a lehető legkisebb éles él keletkezzen, a kábeltálca elemek szállításakor, fogásakor és szerelésakor védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a rendszer egyes alkatrészei elektromosan vezető anyagból készülnek, nem szabad a rendszeren működő elektromos részek közelében dolgozni. A biztonsági előírások megszegése súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között nincsenek kockázatok a felhasználóra nézve, amennyiben a szerelést és a használatot a szerelési útmutatóban leírtak szerint végzik

recycling codes:

