

cikkszám:

DZZ_ZM

termékleírás:

A tartó a vezetéksatorna falra történő rögzítésére szolgál.
60×60 mm és 60×100 mm méretű csatornákhöz használható.

Telepítési útmutató:

1. Helyezze a vezetéksatorna oldalsó hosszanti drótjait a kampó előkészített hornyába.
2. A vezetéksatorna rögzítéséhez hajlítsa a kampó kampóit a behelyezett drót köré.

Az egy rögzítési ponton javasolt maximális terhelés 10 kg.

felületkezelés:

ZM - Magnelis® - horganyzott acél magnézium- és alumínium adalékkal, az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, védőréteg vastagsága: 18–31 µm

szabványok:

ČSN EN 61537:02

osztályozás :

ČSN 73 0895P 90-R



DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

A tűzvédelmi besorolás a kábeltálca konkrét adataitól függ
részletek a „Rendszerek tűz esetén fenntartott működéssel” című
katalógusban találhatók.

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

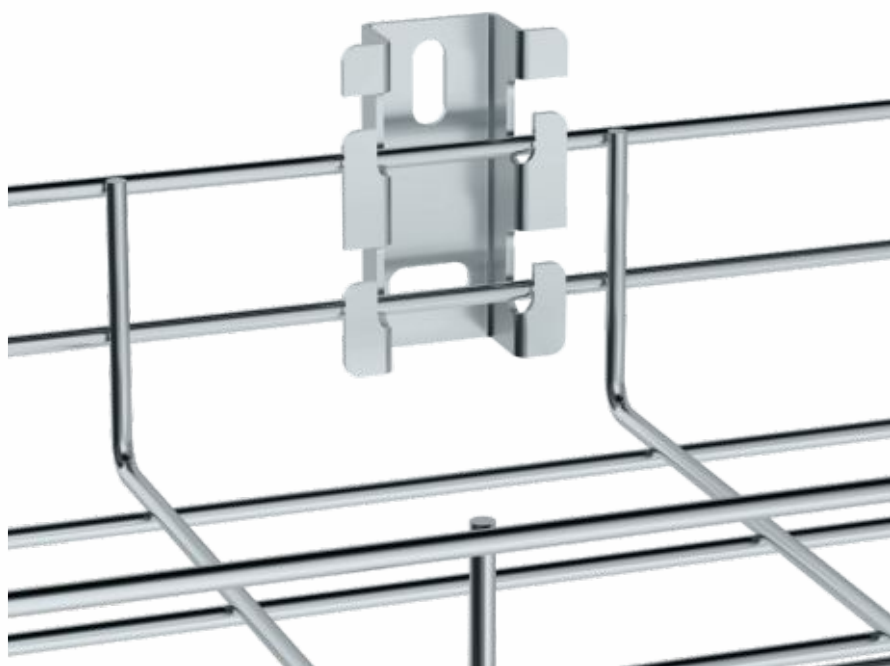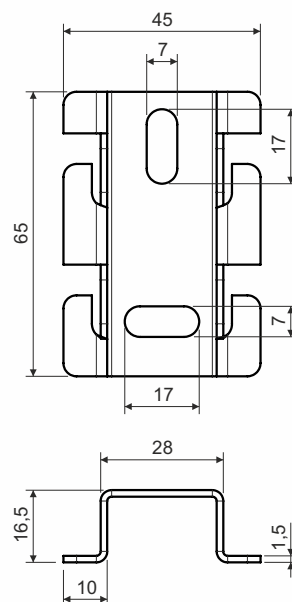



FIGYELMEZTETÉS

Vágás miatti sérülés veszélye

Bár a kábelcsatornákat úgy gyártják, hogy a lehető legkisebb éles peremekkel rendelkezzenek, a kábelelemek szállításakor, fogásakor és munkavégzés során védőkesztyű használata szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, tilos a rendszeren dolgozni élő elektromos részek közelében. A biztonsági előírások megsértése súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között a fogyasztókra nincs kockázat, amennyiben a helyes telepítést és használatot az installációs útmutató szerint végzik.

recycling codes:

