
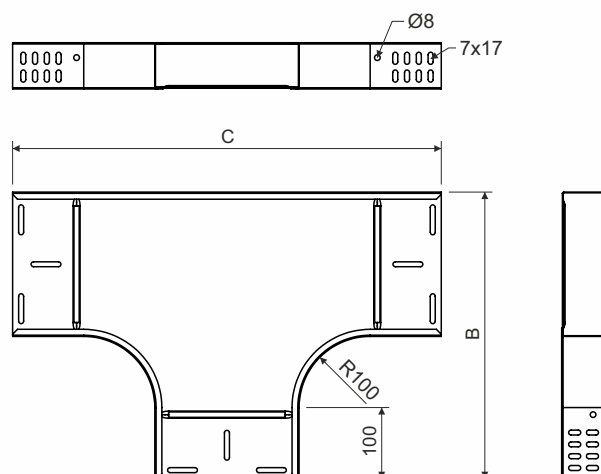


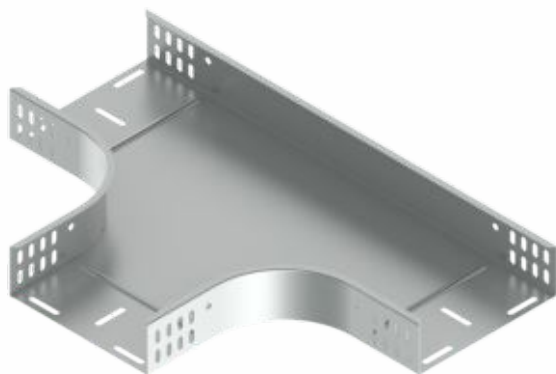

termékleírás:

A T-idom az azonos szélességű JUPITER kábeltálcákon vagy kábellétrákön futó kábeltálcák elágaztatására szolgál. A rögzítéshez az NSM 6x10 csavart kell használni. A kábelek védelme érdekében a csavar feje a kábeltálca belső oldalán helyezkedik el.
F és ZM felületkezelésű tálcák esetén GMT felületkezelésű csavar használatos. Ezek a termékek lakkozott kivitelben is rendelhetők.

felületkezelés:

S – Előhorganyzott az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, cinkréteg vastagsága 15–27 µm
F – Tűzhorganyzott a ČSN EN ISO 1461 szabvány szerint, cinkréteg 45 µm (min. 35 µm)
ZM – Magnézium- és alumíniumtartalmú horganyzott acél az EN 10346 és EN 10143 szerint, védőréteg vastagsága 18–31 µm

kereskedelmi egység:

1 db

szabványok:

ČSN EN 61537:02


osztályozás :

ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

A tűzállósági besorolás a kábeltálca konkrét körülményeitől függ, amelyeket részletesen a Tűz esetén megtartott működőképességű rendszerek katalógus ismerteti.

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

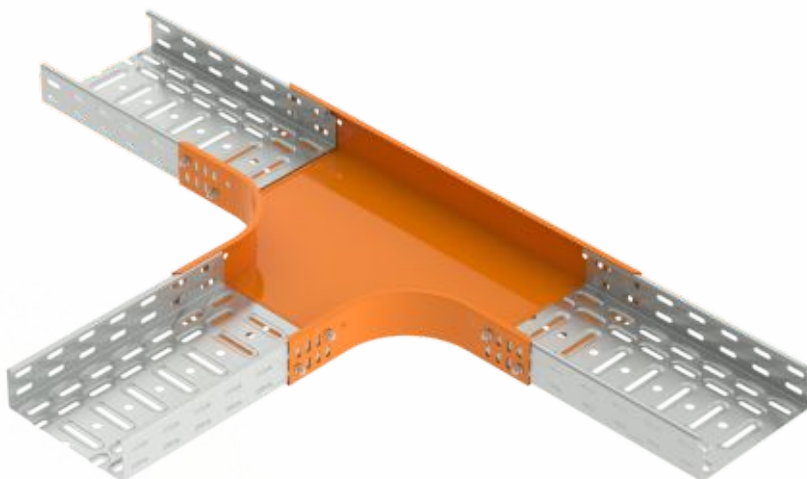

cikkszám	kábeltálca szélessége (mm)	kábeltálca magasság a (mm)	B (mm)	C (mm)	fémlemez vastagsága (mm)	súly (kg/db)	csavarok száma csatlakoztatá- shoz (db)	
T 35X50_S	50	35	253	453	0,8	0,74	12	
T 35X50_F						0,85		
T 35X75_S	75	35	278	478	0,8	0,86	12	
T 35X100_S	100	35	303	503	0,8	0,99	12	
T 35X150_S	150	35	353	553	0,8	1,27	12	
T 35X200_S	200	35	403	603	1,0	1,89	15	
T 35X300_S	300	35	503	703	1,0	2,81	15	
T 60X50_S	50	60	253	453	0,8	0,88	12	
T 60X50_F					0,8	1,02		
T 60x50_ZM					0,75	0,78		
T 60X75_S	75	60	278	478	0,8	1,07	12	
T 60X100_S	100	60	303	503	0,8	1,14	12	
T 60X100_F					0,8	1,33		
T 60x100_ZM					0,75	1,04		
T 60X150_S	150	60	353	553	0,8	1,43	12	
T 60X150_F						1,66		
T 60X200_S	200	60	403	603	1,0	2,08	15	
T 60X200_F						2,42		
T 60x200_ZM						2,08		
T 60X300_S	300	60	503	703	1,0	3,02	15	
T 60X300_F						3,51		
T 60x300_ZM						3,02		
T 60X400_S	400	60	603	803	1,0	4,13	18	
T 60X400_F						4,79		
T 60x400_ZM						4,13		
T 60X500_S	500	60	703	903	1,0	5,34	18	
T 60x500_ZM						5,34		
T 60X600_S	600	60	803	1003	1,2	8,07	18	
T 85X100_S	100	85	303	503	0,8	1,45	24	
T 85X150_S	150	85	353	553	0,8	1,93	24	
T 85X200_S	200	85	403	603	1,0	2,43	27	
T 85X300_S	300	85	503	703	1,0	3,39	27	
T 85X400_S	400	85	603	803	1,0	4,51	30	
T 110X150_S	150	110	353	553	0,8	1,86	24	
T 110X150_F						2,15		
T 110X200_S	200	110	403	603	1,0	2,57	27	
T 110X200_F						2,98		
T 110x200_ZM						2,57		
T 110X300_S	300	110	503	703	1,0	3,55	27	
T 110X300_F						4,12		
T 110x300_ZM						3,55		
T 110X400_S	400	110	603	803	1,0	4,60	30	
T 110X400_F						5,34		
T 110x400_ZM						4,60		
T 110X500_S	500	110	703	903	1,0	5,98	30	
T 110X500_F						6,94		
T 110x500_ZM						5,98		
T 110X600_S	600	110	803	1003	1,2	8,71	30	
T 110X600_F						10,11		



FIGYELMEZTETÉS

Vágásveszély

Bár a kábeltálcákat a lehető legnagyobb gondossággal gyártják az éles élek minimalizálása érdekében, a kábelelemek szállításához, fogásához és kezeléséhez védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a kábeltartó rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, tilos a rendszerrel feszültség alatt álló részek közelében dolgozni. A biztonsági előírások megszegése súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között nem jelent kockázatot a fogyasztóra, feltéve, hogy a telepítés és a használat a telepítési útmutatónak megfelelően történik.

újrahasznosítási kódok:



T-idom